PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERZO PIANO

REALIZZAZIONE LUNGODEGENZA E CURE INTERMEDIE

Committente:

ASUR MARCHE – Area Vasta N°3

Oggetto:

– PROGETTAZIONE ESECUTIVA –

UNIFILARI QUADRO PIANO TERZO

Emesso il: 23/09/2017

Scala: 1:100

Tav. QE-3P

DATA	REVISIONE	FIRMA

LEGENDA SIMBOLI

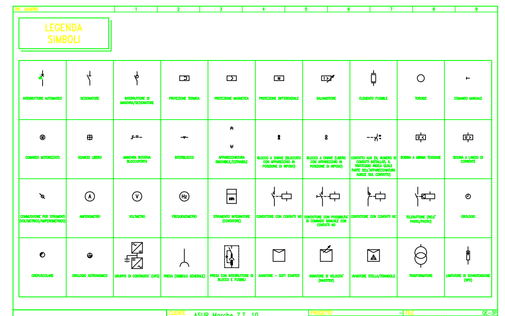

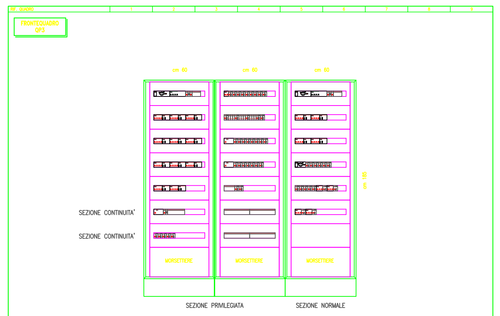

COMMITTENTE:

ASUR Marche Z.T.10–Ospedale San Severino Marche

COMMESSA:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERZO PIANO

QUADRO:

QP3 – Sezione Normale

CARATTERISTICHE QUADRO

GRADO A MORE

(00)

TENSIONE NOM. 400 TENSIONE ISOL. 500

FREQUENZA NOM. 50 CORRENTE NOM. 630

SBARRE DI RAME

SBARRE DI ALLUMINIO

CARPENTERIA

METALLICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALIMENTATA DA:

INTERRUTTORE MOTORIZZATO

CARPENTERIA

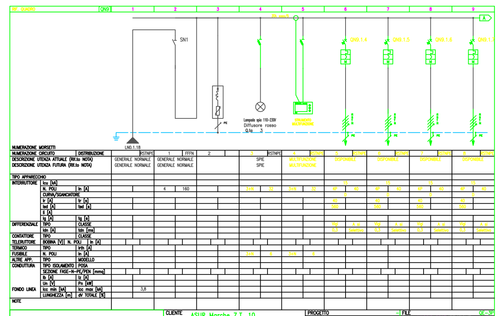

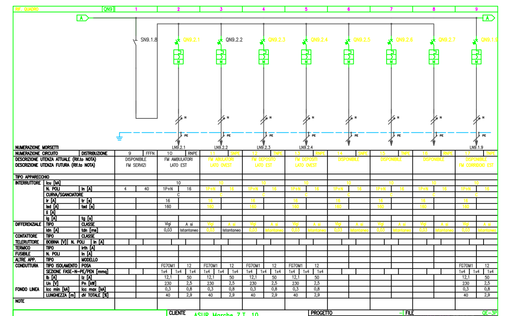

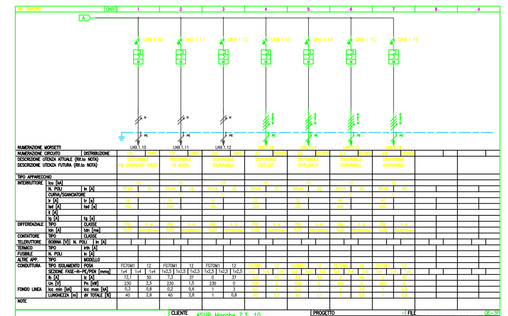

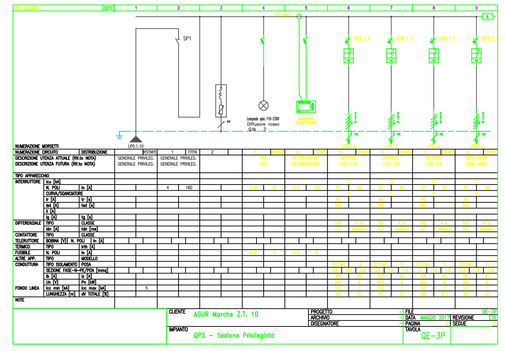

COMMITTENTE:

ASUR Marche Z.T.10–Ospedale San Severino Marche

COMMESSA:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERZO PIANO

QUADRO:

QP3 – Sezione Privilegiata

CARATTERISTICHE QUADRO

GRADO A MORE

(00)

TENSIONE NOM. 400 TENSIONE ISOL. 500

FREQUENZA NOM. 50 CORRENTE NOM. 630

SBARRE DI RAME

SBARRE DI ALLUMINIO

CARPENTERIA

METALLICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALIMENTATA DA:

INTERRUTTORE MOTORIZZATO

CARPENTERIA

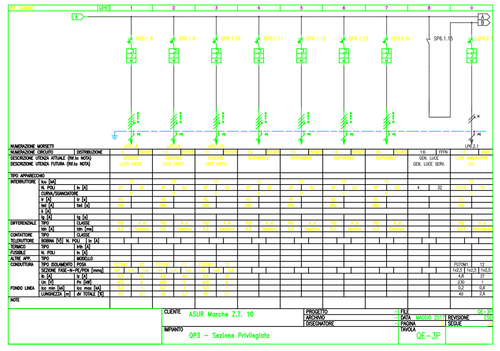

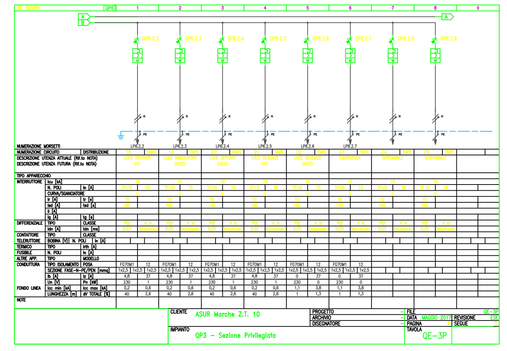

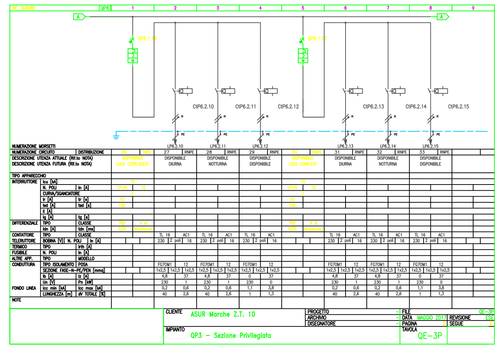

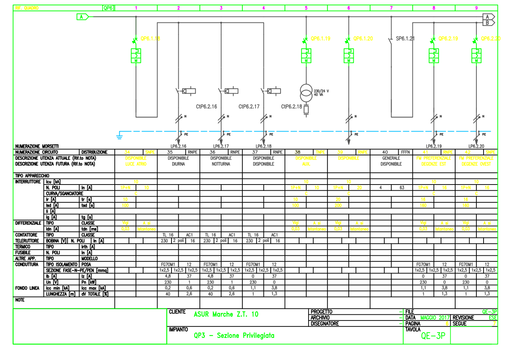

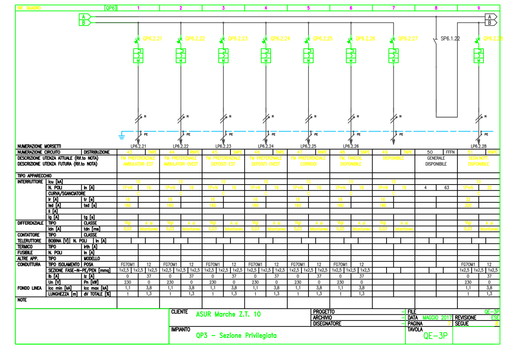

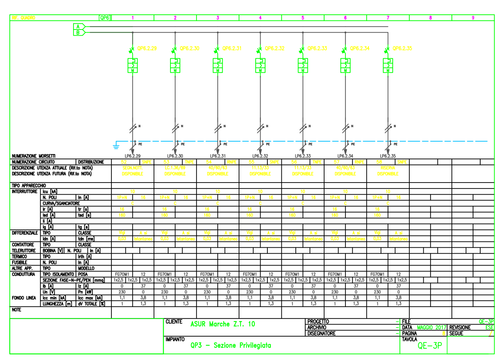

COMMITTENTE:

ASUR Marche Z.T.10–Ospedale San Severino Marche

COMMESSA:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERZO PIANO

QUADRO:

QP3 – Sezione Privilegiata con UPS

CARATTERISTICHE QUADRO

GRADO A MORE

(016)

TENSIONE NOM. 400 TENSIONE ISOL. 500

FREQUENZA NOM. 50 CORRENTE NOM. 630

SBARRE DI RAME

SBARRE DI ALLUMINIO

CARPENTERIA

METALLICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALIMENTATA DA:

INTERRUTTORE MOTORIZZATO
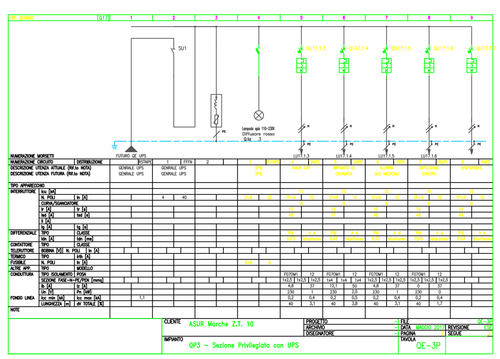
CARPENTERIA